




110 kV

SEINÄJOKI-JURVA

JOHTOVÄLILLÄ KASARINLOUKKO-NIINISTÖNNEVA

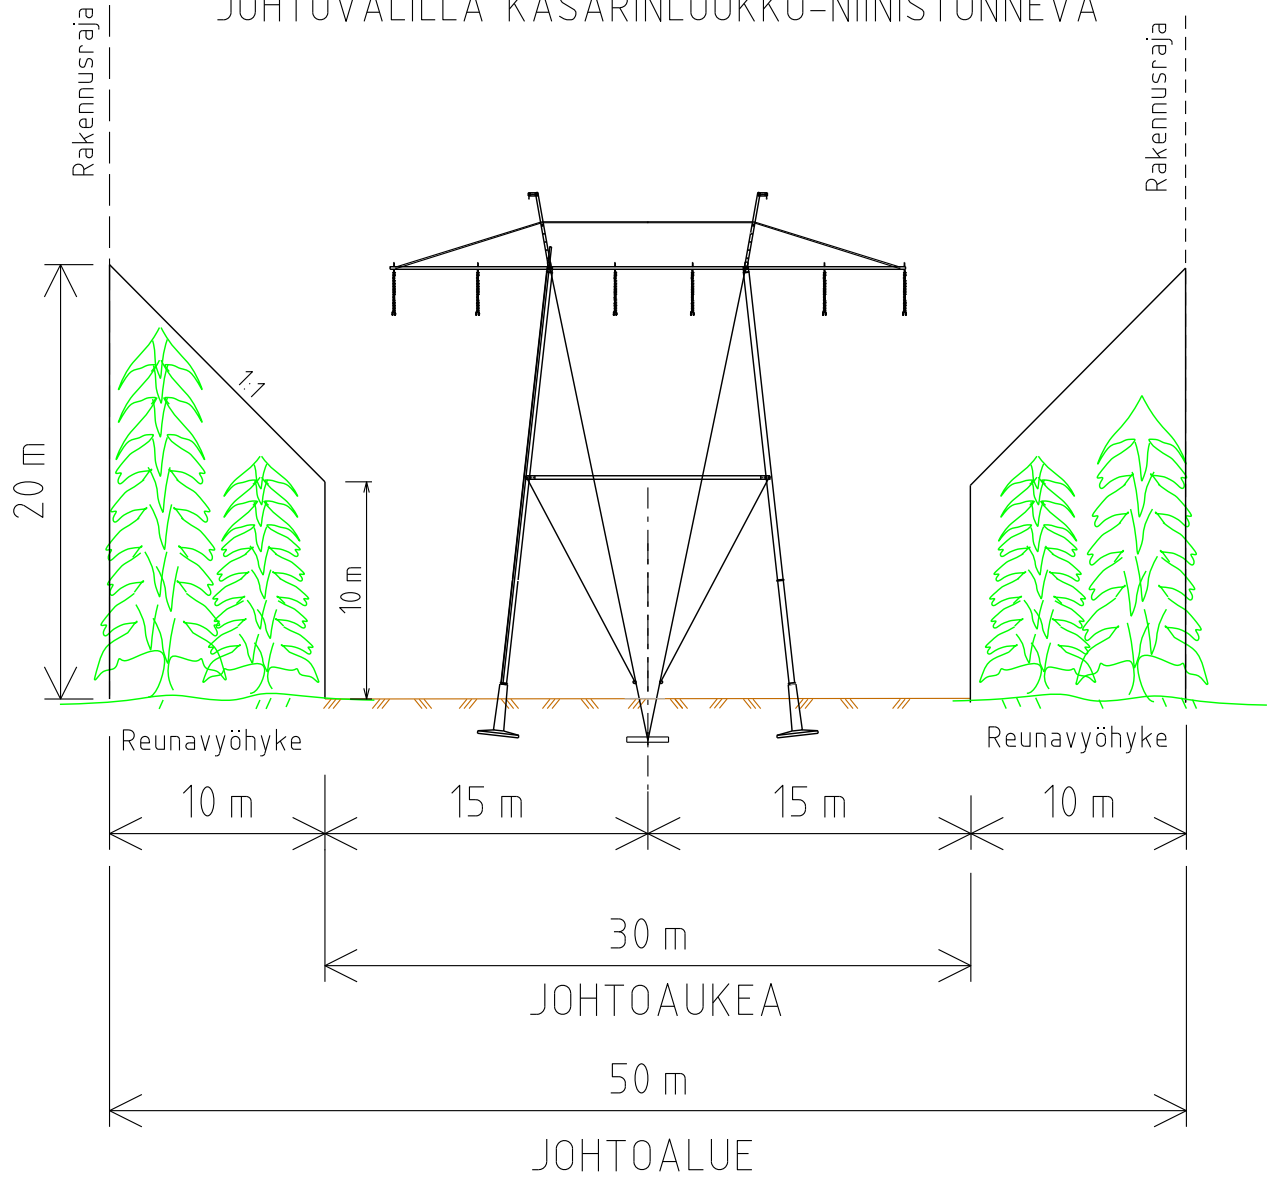

Muutos	Sivu(t)	Päiväys	Kuvaus	Tehn.	Tark.			
			CARUNA OY					
Otsikko			Suunnittelija/pvm J.Uotila 15.6.2015					
SEINÄJOKI-JURVA 110 kV VOIMAJOHTO			Tark./pvm					
JOHTOVÄLILLÄ KASARINLOUKKO-NIINISTÖNNEVA			Hyv./pvm		Kuvaltu			
ALUSTAVA JOHTOALUE			Piirt. 12.10.2017./HHEI		Lehtiä			
Org.yks.	Suhde	Taso/laji	Koko	Kohde	Asiallunnus	Numero	Lehti	Muutos
			A4	VJ-97	-111	-001		M0
Korvaa			Korvattu		Hävityspvm			