


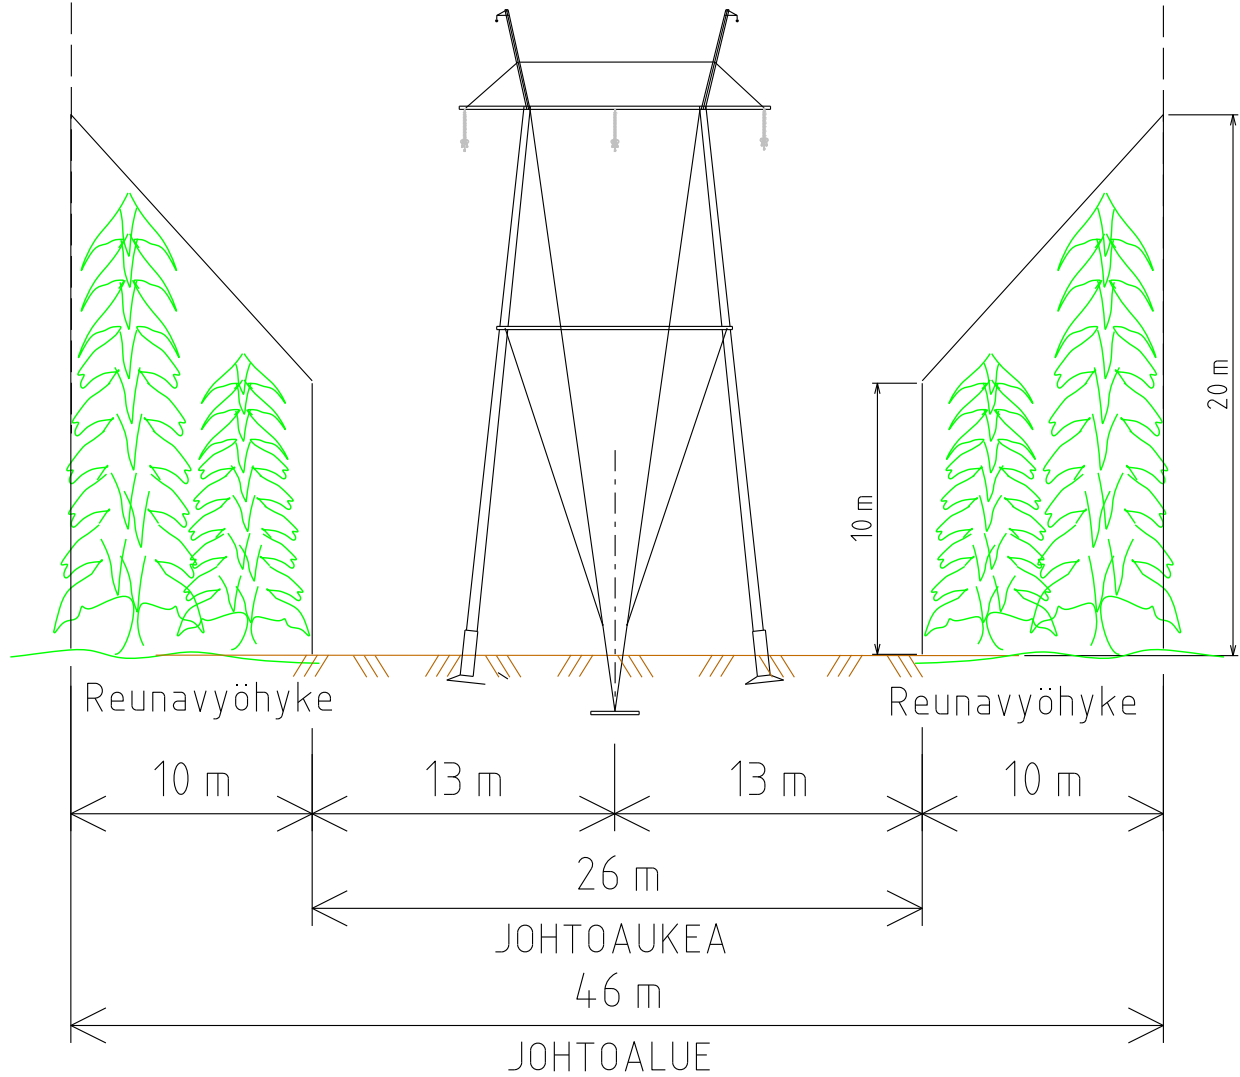

Rakennusraja

Rakennusraja

110 kV
SEINÄJOKI - JURVA

JOHTOVÄLILLÄ NIINISTÖNNEVA-LARVANLOUKKO



Muutos	Sivut	Päiväys	Kuvaus	Tehn.	Tark.
			CARUNA OY		
EMPOWER 			Suunnittelija/pvm J.Uotila 15.6.2015		
Otsikko SEINÄJOKI - JURVA 110 kV VOIMAJOHTO JOHTOVÄLILLÄ NIINISTÖNNEVA-JURVA ALUSTAVA JOHTOALUE			Tark./pvm Hyv./pvm Piiri 13.10.2017 HHEI		
Org.yks. Suhde		Taso/laji		Koko Kohde Asiainnustus Numero Lehti Muutos	
				A4 VJ-97-111-002 M0	
Korvaa		Korvattu		Hävityspvm	